


PPD 08

Istniejąca szafa wisząca 24U z dodatkowym osprzętem

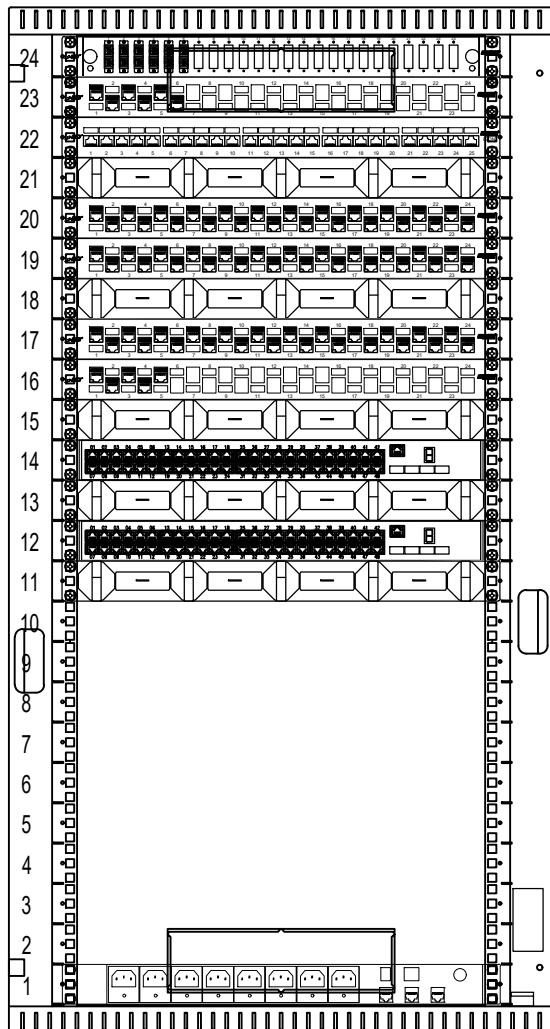

Istniejąca przełącznica światłowodowa
+ 6x adaptory SCD OM 3

Panel krosujący 19" BKT DRAKOM, modułarny na 24xRJ45, przesunięte porty
11305114 +6 moduły ekr. kat 6A beznarz.

Panel krosujący 19" BKT DRAKOM, ISDN, 25xRJ45, 1U, czarny, organizator kabli
11300041

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Istniejący panel krosujący 19"
+24 moduły ekr. kat 6A beznarz.

Istniejący panel krosujący 19"
+24 moduły ekr. kat 6A beznarz.

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Istniejący panel krosujący 19"
+24 moduły ekr. kat 6A beznarz.

Istniejący panel krosujący 19"
+5 moduły ekr. kat 6A beznarz.

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Urządzenie aktywne 48 portów
UA 48 port wg opisu

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Urządzenie aktywne 48 portów
UA 48 port wg opisu

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

10352125

Listwa zasilająca PDU 19" 9 x NF C61-314 (standard polski) 16 A, 250 V, kontrolka LED, 16 A (4000 W)
wyk DIN49441(universalny) 250V / 16A
Listwa uziemiająca BKT
11160032



ul. Trylińskiego 14
10-683 Olsztyn
NIP: 848-177-10-79
+48 503-303-066
biuro@pradma.pl
www.pradma.pl

OBIEKT: Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy
ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem.

TEMAT: Schemat ideowy szafy krosowej PPD 8

SKALA	NR RYS.	DATA
B/S	E-41	05.2016

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Naruszewicz
upr.bud.nr WAM/0068/PWOWE/11

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Michał Jakubik
upr.bud.nr WAM/0081/PWOWE/13

OPRACOWAŁ: mgr inż. Przemysław Kulesza

podpis