


# Tablica rozdzielcza TR-IT-3

## Izolotka

### pom. nr A.01.25

Urządzenia modułu ATiCS – UPL710-2-63-ISO-BP-6-B16

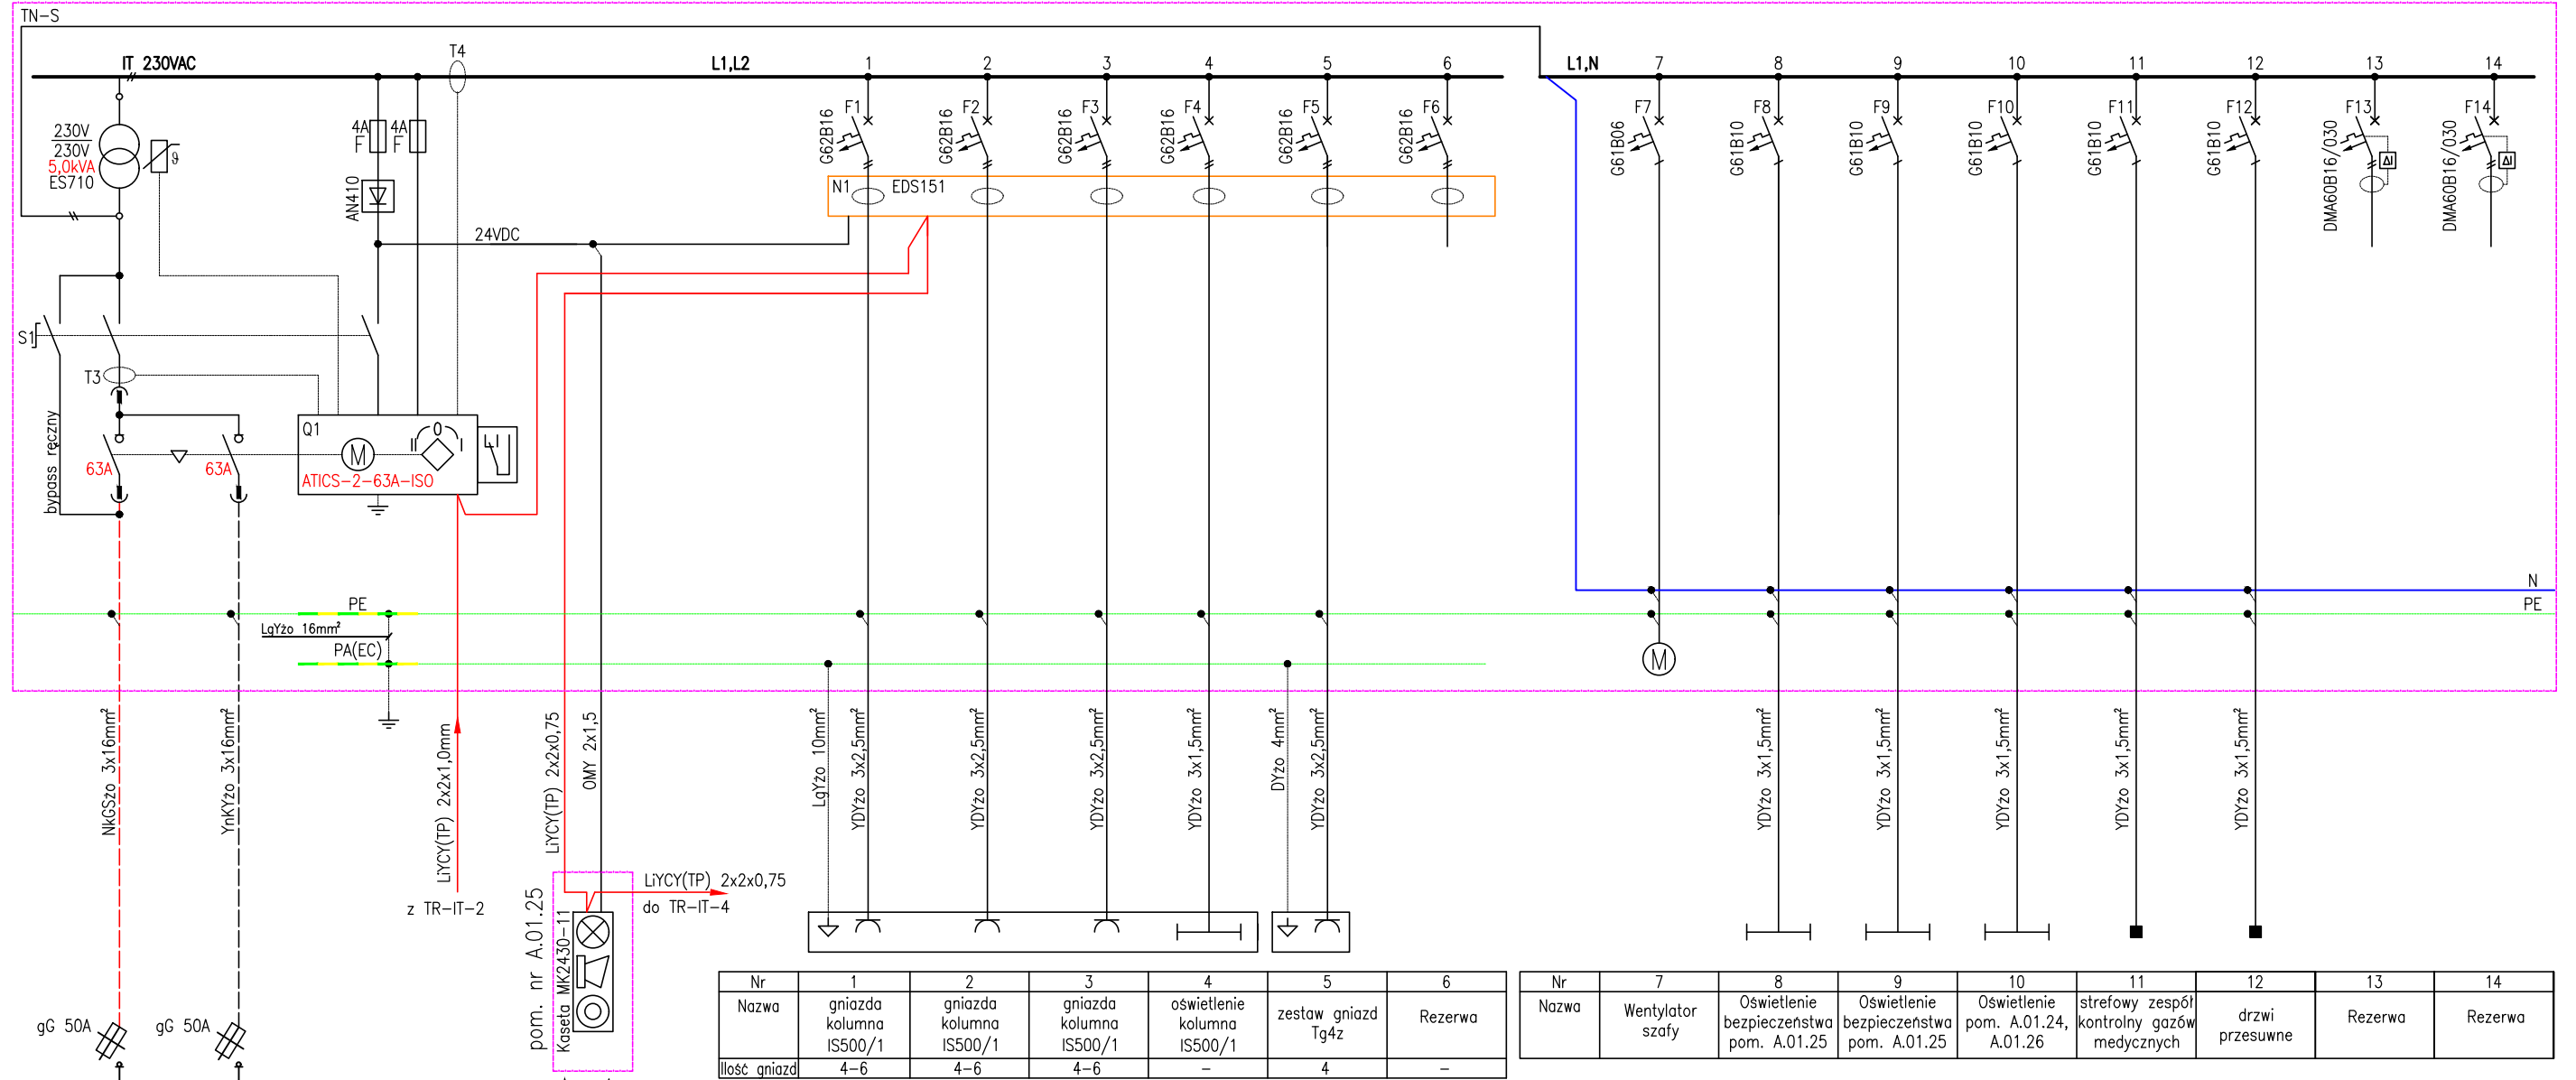

pom. nr A.01.25  
Kaseta MK2430-11  
L1CY(TP) 2x2x0,75  
OMY 2x1,5  
L1CY(TP) 2x2x0,75 do TR-IT-4  
z TR-IT-2

LgYzo 16mm²  
PA(EC)

NKGSzo 3x16mm²  
YnKYzo 3x16mm²  
L1CY(TP) 2x2x1,0mm

LgYzo 10mm²  
YDYzo 3x2,5mm²  
YDYzo 3x2,5mm²  
YDYzo 3x1,5mm²  
YDYzo 3x1,5mm²  
DYzo 4mm²  
YDYzo 3x2,5mm²  
YDYzo 3x1,5mm²  
YDYzo 3x1,5mm²  
YDYzo 3x1,5mm²  
YDYzo 3x1,5mm²

gG 50A  
gG 50A

Zasilanie podstawowe z TR-UPS1  
Zasilanie rezerwowe z RGnn-1 sekcja rezerwowalna

bypass ręczny  
T3  
63A  
63A  
Q1  
ATICS-2-63A-ISO  
AN410  
4A  
4A  
F1  
F2  
F3  
F4  
F5  
F6  
F7  
F8  
F9  
F10  
F11  
F12  
F13  
F14  
DMA60B16/030  
DMA60B16/030  
N  
PE

TN-S

IT 230VAC  
230V  
230V  
5,0kVA  
ES710

T4

L1,L2

L1,N

24VDC

L1

L2

N

PE

LgYzo 16mm²

PA(EC)

NKGSzo 3x16mm²

YnKYzo 3x16mm²

L1CY(TP) 2x2x1,0mm

LgYzo 10mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

DYzo 4mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

gG 50A

gG 50A

Zasilanie podstawowe z TR-UPS1

Zasilanie rezerwowe z RGnn-1 sekcja rezerwowalna

bypass ręczny

T3

63A

63A

Q1

ATICS-2-63A-ISO

AN410

4A

4A

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

DMA60B16/030

DMA60B16/030

N

PE

TN-S

IT 230VAC

230V

230V

5,0kVA

ES710

T4

L1,L2

L1,N

24VDC

L1

L2

N

PE

LgYzo 16mm²

PA(EC)

NKGSzo 3x16mm²

YnKYzo 3x16mm²

L1CY(TP) 2x2x1,0mm

LgYzo 10mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

DYzo 4mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

gG 50A

gG 50A

Zasilanie podstawowe z TR-UPS1

Zasilanie rezerwowe z RGnn-1 sekcja rezerwowalna

bypass ręczny

T3

63A

63A

Q1

ATICS-2-63A-ISO

AN410

4A

4A

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

DMA60B16/030

DMA60B16/030

N

PE

TN-S

IT 230VAC

230V

230V

5,0kVA

ES710

T4

L1,L2

L1,N

24VDC

L1

L2

N

PE

LgYzo 16mm²

PA(EC)

NKGSzo 3x16mm²

YnKYzo 3x16mm²

L1CY(TP) 2x2x1,0mm

LgYzo 10mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

DYzo 4mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

gG 50A

gG 50A

Zasilanie podstawowe z TR-UPS1

Zasilanie rezerwowe z RGnn-1 sekcja rezerwowalna

bypass ręczny

T3

63A

63A

Q1

ATICS-2-63A-ISO

AN410

4A

4A

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

DMA60B16/030

DMA60B16/030

N

PE

TN-S

IT 230VAC

230V

230V

5,0kVA

ES710

T4

L1,L2

L1,N

24VDC

L1

L2

N

PE

LgYzo 16mm²

PA(EC)

NKGSzo 3x16mm²

YnKYzo 3x16mm²

L1CY(TP) 2x2x1,0mm

LgYzo 10mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

DYzo 4mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

gG 50A

gG 50A

Zasilanie podstawowe z TR-UPS1

Zasilanie rezerwowe z RGnn-1 sekcja rezerwowalna

bypass ręczny

T3

63A

63A

Q1

ATICS-2-63A-ISO

AN410

4A

4A

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

DMA60B16/030

DMA60B16/030

N

PE

TN-S

IT 230VAC

230V

230V

5,0kVA

ES710

T4

L1,L2

L1,N

24VDC

L1

L2

N

PE

LgYzo 16mm²

PA(EC)

NKGSzo 3x16mm²

YnKYzo 3x16mm²

L1CY(TP) 2x2x1,0mm

LgYzo 10mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

DYzo 4mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

gG 50A

gG 50A

Zasilanie podstawowe z TR-UPS1

Zasilanie rezerwowe z RGnn-1 sekcja rezerwowalna

bypass ręczny

T3

63A

63A

Q1

ATICS-2-63A-ISO

AN410

4A

4A

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

DMA60B16/030

DMA60B16/030

N

PE

TN-S

IT 230VAC

230V

230V

5,0kVA

ES710

T4

L1,L2

L1,N

24VDC

L1

L2

N

PE

LgYzo 16mm²

PA(EC)

NKGSzo 3x16mm²

YnKYzo 3x16mm²

L1CY(TP) 2x2x1,0mm

LgYzo 10mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

DYzo 4mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

gG 50A

gG 50A

Zasilanie podstawowe z TR-UPS1

Zasilanie rezerwowe z RGnn-1 sekcja rezerwowalna

bypass ręczny

T3

63A

63A

Q1

ATICS-2-63A-ISO

AN410

4A

4A

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

DMA60B16/030

DMA60B16/030

N

PE

TN-S

IT 230VAC

230V

230V

5,0kVA

ES710

T4

L1,L2

L1,N

24VDC

L1

L2

N

PE

LgYzo 16mm²

PA(EC)

NKGSzo 3x16mm²

YnKYzo 3x16mm²

L1CY(TP) 2x2x1,0mm

LgYzo 10mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

DYzo 4mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

gG 50A

gG 50A

Zasilanie podstawowe z TR-UPS1

Zasilanie rezerwowe z RGnn-1 sekcja rezerwowalna

bypass ręczny

T3

63A

63A

Q1

ATICS-2-63A-ISO

AN410

4A

4A

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

DMA60B16/030

DMA60B16/030

N

PE

TN-S

IT 230VAC

230V

230V

5,0kVA

ES710

T4

L1,L2

L1,N

24VDC

L1

L2

N

PE

LgYzo 16mm²

PA(EC)

NKGSzo 3x16mm²

YnKYzo 3x16mm²

L1CY(TP) 2x2x1,0mm

LgYzo 10mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

DYzo 4mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

gG 50A

gG 50A

Zasilanie podstawowe z TR-UPS1

Zasilanie rezerwowe z RGnn-1 sekcja rezerwowalna

bypass ręczny

T3

63A

63A

Q1

ATICS-2-63A-ISO

AN410

4A

4A

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

DMA60B16/030

DMA60B16/030

N

PE

TN-S

IT 230VAC

230V

230V

5,0kVA

ES710

T4

L1,L2

L1,N

24VDC

L1

L2

N

PE

LgYzo 16mm²

PA(EC)

NKGSzo 3x16mm²

YnKYzo 3x16mm²

L1CY(TP) 2x2x1,0mm

LgYzo 10mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

DYzo 4mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

gG 50A

gG 50A

Zasilanie podstawowe z TR-UPS1

Zasilanie rezerwowe z RGnn-1 sekcja rezerwowalna

bypass ręczny

T3

63A

63A

Q1

ATICS-2-63A-ISO

AN410

4A

4A

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

DMA60B16/030

DMA60B16/030

N

PE

TN-S

IT 230VAC

230V

230V

5,0kVA

ES710

T4

L1,L2

L1,N

24VDC

L1

L2

N

PE

LgYzo 16mm²

PA(EC)

NKGSzo 3x16mm²

YnKYzo 3x16mm²

L1CY(TP) 2x2x1,0mm

LgYzo 10mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

DYzo 4mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

gG 50A

gG 50A

Zasilanie podstawowe z TR-UPS1

Zasilanie rezerwowe z RGnn-1 sekcja rezerwowalna

bypass ręczny

T3

63A

63A

Q1

ATICS-2-63A-ISO

AN410

4A

4A

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

DMA60B16/030

DMA60B16/030

N

PE

TN-S

IT 230VAC

230V

230V

5,0kVA

ES710

T4

L1,L2

L1,N

24VDC

L1

L2

N

PE

LgYzo 16mm²

PA(EC)

NKGSzo 3x16mm²

YnKYzo 3x16mm²

L1CY(TP) 2x2x1,0mm

LgYzo 10mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

DYzo 4mm²

YDYzo 3x2,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

YDYzo 3x1,5mm²

gG 50A

gG 50A

Zasilanie podstawowe z TR-UPS1

Zasilanie rezerwowe z RGnn-1 sekcja rezerwowalna

bypass ręczny

T3

63A

63A

Q1

ATICS-2-63A-ISO

AN410

4A

4A

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

DMA60B16/030

DMA60B16/030

N

PE

TN-S

IT 230VAC

230V

230V</