
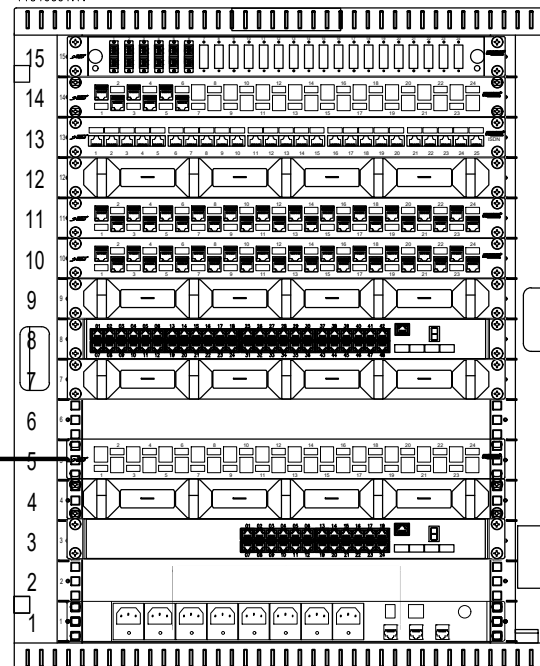


PPD 09

Szafa wisząca dwuczściowa, BKT TOP 15U, 600/600, RAL 7035
11046601.1v

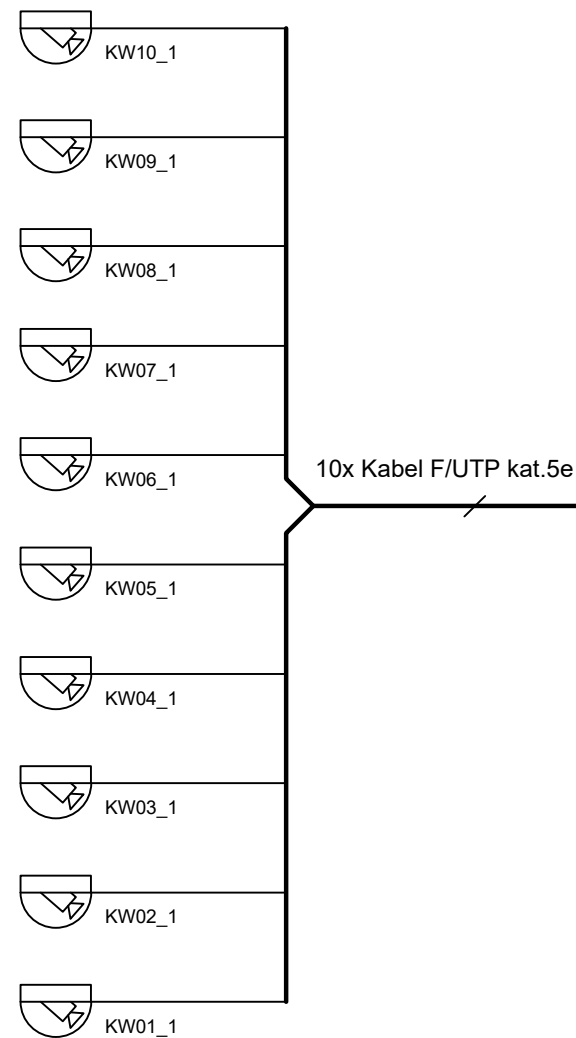

2x moduł went BKT 1-went montowany w szafach wiszących
24011100

Przełącznica światłowodowa wysuwana BKT 19" 1U Veni
11111001.2V Płyta czoł.BKT 1U 24xSC duplex + 6x adaptory SCD OM 3

Panel krosujący 19" BKT DRAKOM, modułarny na 24xRJ45, przesunięte porty
11305114 +6 moduły ekr. kat 6A beznarz.

Panel krosujący 19" BKT DRAKOM, ISDN, 25xRJ45, 1U, czarny, organizator kabli
11300041

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Panel krosujący 19" BKT DRAKOM, modułarny na 24xRJ45, przesunięte porty
11305114 +24 moduły ekr. kat 6A beznarz.

Panel krosujący 19" BKT DRAKOM, modułarny na 24xRJ45, przesunięte porty
11305114 +24 moduły ekr. kat 6A beznarz.

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Urządzenie aktywne 48 portów
UA 48 port wg opisu

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Panel krosujący 19" BKT DRAKOM, modułarny na 24xRJ45, przesunięte porty
11305114

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
11140101.3

Przełącznik 24G PoE+1G LC SX+3xGIBIC SFP
10352125

Listwa zasilająca PDU 19" 9 x NF C61-314 (standard polski) 16 A, 250 V, kontrolka LED, 16 A (4000 W)
wtyk DIN49441(universalny) 250V / 16A
Listwa uziemiająca BKT
11160032

pradma TWÓJ BIZNES PLYNIE Z PRĄDEM ul. Trylińskiego 14 10-683 Olsztyn NIP: 848-177-10-79 +48 503-303-066 biuro@pradma.pl www.pradma.pl

OBIEKT: Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem.

TEMAT: Schemat ideowy szafy krosowej PPD 9

SKALA	NR RYS.	DATA
B/S	E-42	05.2016
PROJEKTANT:	mgr inż. Dariusz Naruszewicz upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał Jakubik upr.bud.nr WAM/0081/PWOE/13	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Przemysław Kulesza	