


# PPD 12

Szafa wisząca dwuczęściowa, BKT TOP 21U, 600/600, RAL 7035  
11049601.1v

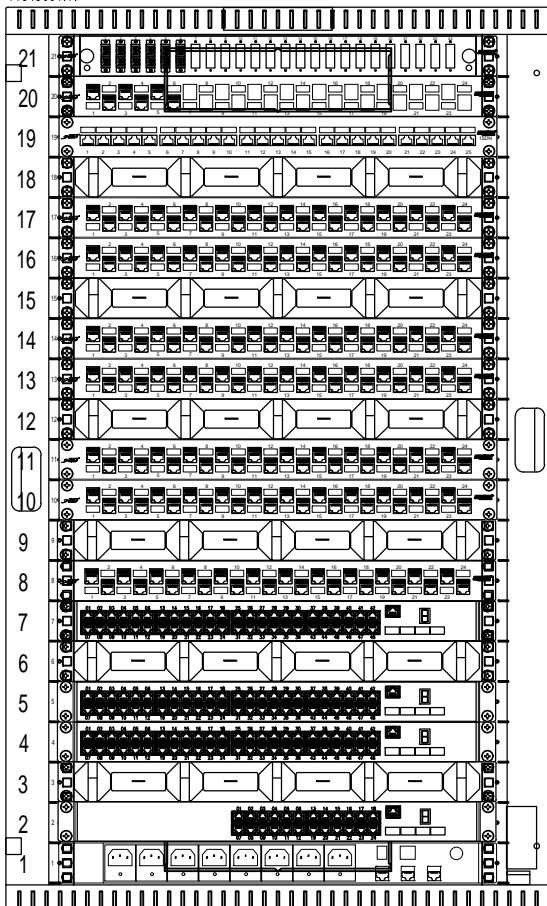

2x moduł went BKT 1-went montowany w szafach wiszących  
24011100

Przełącznica światłowodowa wysuwalna BKT 19" 1U Veni  
11111001.2V Płyta czof.BKT 1U 24xSC duplex + 6x adaptory SCD OM 3

Panel krosujący 19" BKT DRAKOM, modułarny na 24xRJ45, przesunięte porty  
11305114 +6 moduły ekr. kat 6A beznarz.

Panel krosujący 19" BKT DRAKOM, ISDN, 25xRJ45, 1U, czarny, organizator kabli  
11300041

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności  
11140101.3

Panel krosujący 19" BKT DRAKOM, modułarny na 24xRJ45, przesunięte porty  
11305114 +24 moduły ekr. kat 6A beznarz.

Panel krosujący 19" BKT DRAKOM, modułarny na 24xRJ45, przesunięte porty  
11305114 +24 moduły ekr. kat 6A beznarz.

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności  
11140101.3

Panel krosujący 19" BKT DRAKOM, modułarny na 24xRJ45, przesunięte porty  
11305114 +24 moduły ekr. kat 6A beznarz.

Panel krosujący 19" BKT DRAKOM, modułarny na 24xRJ45, przesunięte porty  
11305114 +24 moduły ekr. kat 6A beznarz.

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności  
11140101.3

Panel krosujący 19" BKT DRAKOM, modułarny na 24xRJ45, przesunięte porty  
11305114 +24 moduły ekr. kat 6A beznarz.

Panel krosujący 19" BKT DRAKOM, modułarny na 24xRJ45, przesunięte porty  
11305114 +24 moduły ekr. kat 6A beznarz.

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności  
11140101.3

Panel krosujący 19" BKT DRAKOM, modułarny na 24xRJ45, przesunięte porty  
11305114 +24 moduły ekr. kat 6A beznarz.

Urządzenie aktywne 48 portów  
UA 48 port wg opisu

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności  
11140101.3

Urządzenie aktywne 48 portów  
UA 48 port wg opisu

Urządzenie aktywne 48 portów  
UA 48 port wg opisu

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności  
11140101.3

Urządzenie aktywne 24 porty  
UA 24 port wg opisu

Listwa zasilająca PDU 19" 9 x NF C61-314 (standard polski) 16 A, 250 V, kontrolka LED, 16 A (4000 W)  
wytyk DIN49441(universalny) 250V / 16A

Listwa uziemiająca BKT  
11160032



ul. Trylińskiego 14  
10-683 Olsztyn  
NIP: 848-177-10-79

+48 503-303-066  
biuro@pradma.pl  
www.pradma.pl

OBIEKT: Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy  
ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem.

TEMAT: Schemat ideowy szafy krosowej PPD 12

SKALA	NR RYS.	DATA
B/S	E-45	05.2016

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Naruszewicz  
upr.bud.nr WAM/0068/PWOWE/11

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Michał Jakubik  
upr.bud.nr WAM/0081/PWOWE/13

OPRACOWAŁ: mgr inż. Przemysław Kulesza

podpis