


TYPOWE ROZMIESZCZENIE ARMATURY PODŁĄCZENIE NAGRZEWNICY WODNEJ W CENTRALI WENTYLACYJNEJ

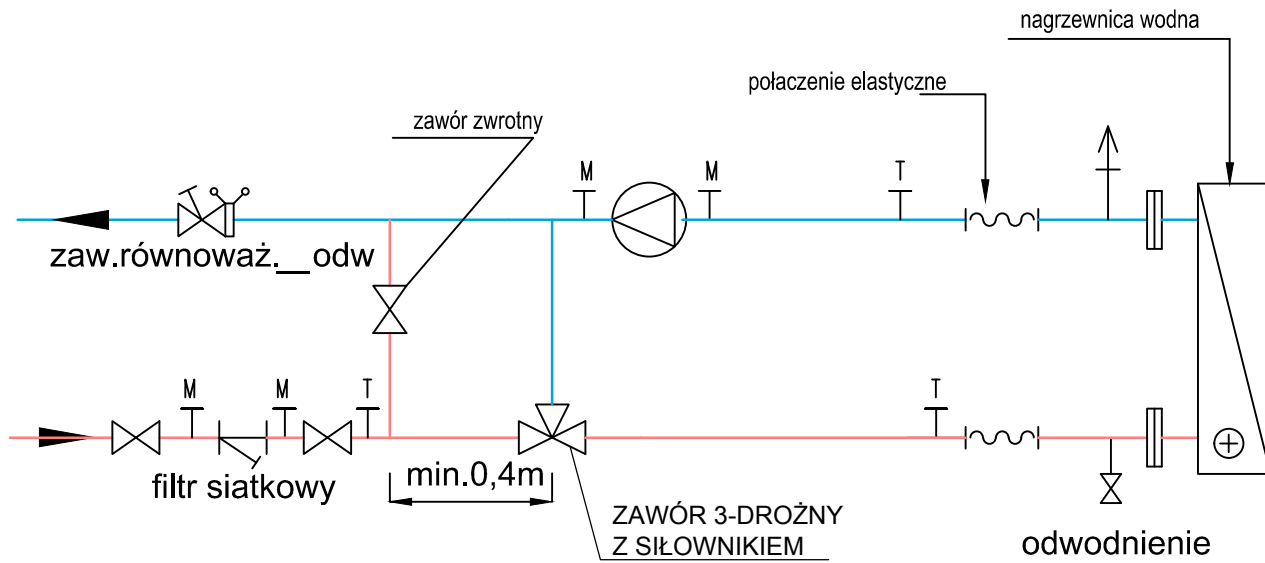

UWAGA:  
1. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH ZAMONTOWAĆ AUTOMATYCZNE ODPOWIETRZNIKI A W NAJNIŻSZYCH PUKTACH ZAWORY SPUSTOWE DN15 .  
2. INSTALACJĘ NAPEŁNIĆ ROZTWOREM GLIKOLU ETYLENOWEGO 30%.

TEMAT: MODERNIZACJA SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM -ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ I AMBULATORYJNEJ		
ADRES OBIEKTU: ul.Szpitalna 5 18-200 Wysokie Mazowieckie dz.Nr 1996/3, 1995/7 1995/6, 1995/3	INWESTOR: Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem 18-200 Wysokie Mazowieckie	
PRZEDMIOT RYSUNKU: ROZWIĘNIĘCIE C.T.	Nr rysunku: CO4	
STADIUM: ZAMIENNY PROJEKT WYKONAWCZY	Skala: -	
Inst. sanitarne	Imię i nazwisko, upr. podpis	Data:
projektant	mgr inż. Marek Gosiewski nr PDL/0141/POOS/10	27.03. 2018r.
projektant	mgr inż. Anna Klimaszewska nr PDL/0061/PWOS/13	27.03. 2018r.